

חינוך למטופל ולמטפל

כיצד להוציא את המחט מצנתר הפורט המושתל.

מידע זה מספק הסבר לגבי הוצאת המחט מתוך צנתר הפורט המושתל שלך. לאחר הטיפול, תצטרך להוציא את המחט מתוך צנתר הפורט המושתל שלך. פעולה זו נקראת הוצאת המחט.

שלבי הוצאת המחט מצנתר הפורט המושתל

עקוב אחר השלבים הבאים כדי להוציא את המחט מתוך צנתר הפורט המושתל שלך.

הכנה

- יש להכין אזור נקי כדי לסדר עליו את הציוד, למשל שולחן המטבח. אין לנתק את משאבת ה-CADD-Solis VIP בחדר האמבטיה.
- אסוף את כל הציוד. תזדקק ל:

- מיכל פלסטיק קשיח עם מכסה מהודק היטב, כגון מיכל קפה מפלסטיק. יש לכתוב "ציוד כימותרפיה חד" על המיכל.
- יש לוודא כי המיכל קשיח דיו כדי שהמחטים לא יוכלו לנקב אותו.
- אין להשתמש בשקיות נילון או נייר או בקנקן חלב.
- 1 מזרק (10 מ"ל) מלא בתמיסת מי מלח רגילה.
- 1 מזרק (3 מ"ל) מלא בתמיסת מי מלח הפריין.
- 1 זוג כפפות רפואיות.
- 1 תחבושת (Band-Aid®).
- 2 פדים של אלכוהול.
- 1 פד גאזה.

3. שטוף את ידיך היטב במים וסבון או בנוזל חיטוי ידיים על בסיס אלקוהול.
- במקרה של שטיפת הידיים במים וסבון, יש להרטיב את הידיים ולמרוח עליהן סבון. יש לשפשף היטב את הידיים במשך 20 שניות לפחות ואז לשטוף. יבש את הידיים באמצעות מגבת נייר. השתמש באותה מגבת בכדי לסגור את הברז.
 - במידה שהשתמשת בנוזל לחיטוי ידיים על בסיס אלקוהול, יש להקפיד לכסות את כל חלקי הידיים. יש לשפשף את הידיים היטב עד שהן יבשות.
4. עטה את הכפפות.
5. לחץ על הצינורית באיזור הלחיצה. אם ישנן 2 נקודות לחיצה על המחט, לחץ בנקודה המרוחקת יותר מהחזה שלך.
6. הכן את מזרק תמיסת מי המלח. בכדי לבצע זאת:
- הרם את מזרק תמיסת מי המלח. החזק אותו כשהקצה מופנה כלפי מעלה.
 - שחרר את המכסה אך אל תסיר אותו.
 - לחץ על הבוכנה בעדינות כדי לשחרר את כל האוויר מהמזרק.
 - הדק שוב את המכסה.
 - הנח את המזרק על משטח נקי.

שטוף את הצינורית

7. נקה את המחבר ללא המחט באמצעות אלקוהול במשך 15 שניות. הנח לו להתייבש במשך 15 שניות.
8. הסר את המכסה מהמזרק עם תמיסת מי המלח על ידי סיבובו כנגד כיוון השעון (שמאלה).
9. החדר את המזרק לתוך המחבר ללא המחט וסובב אותו עם כיוון השעון (ימינה).
10. שטוף את הצנתר עם 10 מ"ל של תמיסת מי מלח. דחוף החוצה 1 מ"ל בכל פעם ועצור לכמה שניות בין כל דחיפה של מ"ל.
- אם הינך מטופל ילד: שטוף עם 5 מ"ל של תמיסת מי מלח רגילה. דחוף החוצה 1 מ"ל בכל פעם ועצור לכמה שניות בין כל דחיפה של מ"ל.

1. סובב את המזרק כנגד כיוון השעון כדי להסיר אותו מהמחבר ללא המחט.

1. נקה את המחבר ללא המחט באמצעות אלכוהול במשך 15 שניות. הנח לו להתייבש במשך 15 שניות.

○ אם הינך מטופל ילד: חבר את המזרק המכיל 3 מ"ל של הפריין. דחוף החוצה 1 מ"ל בכל פעם ועצור לכמה שניות בין כל דחיפה של מ"ל.

1. סגור את המהדק השני (הקרוב ביותר לגופך) כך שיצבוט ויחסום את הצינורית השקופה.

הוצא את המחט ממקומה


1. הסר את התחבושת מצנתר הפורט המושתל. הסר את הסרט הדביק מעורך.

1. הוצא את המחט ממקומה. בכדי לבצע זאת:


○ החזק את הבסיס עם שתי אצבעות של היד הלא-דומיננטית שלך (היד שאיתה אינך כותב).

○ לחץ את בסיס ציר הבטיחות בעדינות כנגד עורך.

1. משוך בחוזקה בידית המחוספסת (או בכנפיים של מחט הפורט) כלפי מעלה עד שתרגיש עצירה ברורה, נקישה או שתיהן (ראה איור 1). פירוש הדבר הוא שהמחט נעולה במצב הבטיחות (ראה איור 2).

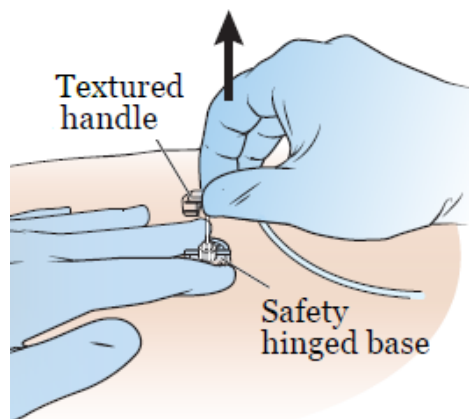

איור 1. משוך בידית המחוספסת כלפי מעלה

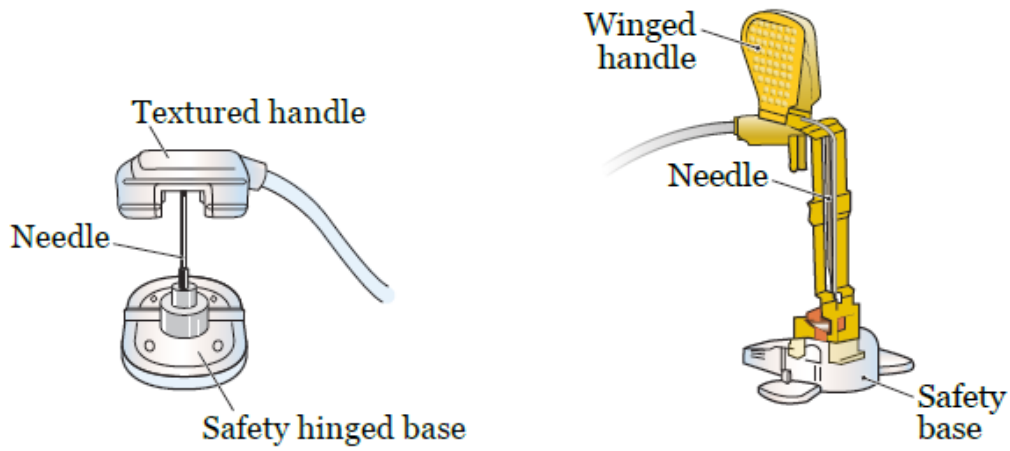

איור 2. דוגמאות למחט במצב הנעילה הבטיחותי

18. החזק פד גאזה מעל מקום החדרת המחט ולחץ עד שהדימום ייפסק. הדבק פלסטר (®Band-Aid) על המקום שממנו הוצאה המחט.

ניקוי

19. השלך את המחט ישירות לתוך מיכל הפלסטיק הקשיח.
20. הנח את כל הציוד המשומש בתוך מיכל הפלסטיק. זה כולל מזרקים ריקים, כפפות רפואיות ופדי גאזה ואלכוהול משומשים. סגור את המכסה בחוזקה.
21. הבא את המיכל אל האחות בביקורך הבא. אל תשליך ציוד זה לאשפה.

פרטי יצירת קשר

שירותי רפואה לילדים: אם יש לך שאלות, יש להתקשר ישירות לאחד מאנשי הצוות הטיפולי שלך. ניתן להשיג חבר צוות בימים שני עד שישי משעה 07:00 עד שעה 19:00. אחרי השעה 19:00, במהלך סוף השבוע ובזמן חופשות, אנא התקשר לטלפון 212-639-2000. בקש לשוחח עם רופא הילדים שמחליף את הרופא שלך. התקשר ל-InfuSystem במספר 800-315-3287 במידה שיש לך שאלות לגבי המשאבה שלך.

שירותי רפואה למבוגרים: אם יש לך שאלות, יש להתקשר ישירות לאחד מאנשי הצוות הטיפולי שלך. ניתן להשיג חבר צוות בימים שני עד שישי משעה 09:00 עד שעה 17:00. אחרי השעה 17:00, במהלך סוף השבוע ובזמן חופשות, אנא התקשר לטלפון 212-639-2000. בקש לשוחח עם הרופא שמחליף את הרופא שלך. התקשר ל-InfuSystem במספר 800-315-3287 במידה שיש לך שאלות לגבי המשאבה שלך.

למשאבים נוספים אנא בקר/י ב- www.mskcc.org/pe כדי לחפש בספריה הוירטואלית שלנו.

How to Take the Needle Out of Your Implanted Port - Last updated on July 18, 2023
כל הזכויות בבעלות ושמורות ל-Memorial Sloan Kettering Cancer Center

עודכן לאחרונה

יולי 18, 2023

.Learn about our [Health Information Policy](#)

תגידו לנו מה אתם חושבים

תגידו לנו מה אתם חושבים

המשוב שלכם יעזור לנו לשפר את המידע החינוכי שאנו מספקים. צוות הטיפול שלכם אינו יכול לראות שום דבר שאתם כותבים בטופס המשוב הזה. אנא אל תשתמשו בו כדי לשאול שאלות לגבי הטיפול שלכם. אם יש לכם שאלות לגבי הטיפול שלכם, פנו לספק שירותי הבריאות שלכם.

למרות שאנו קוראים את כל המשובים, איננו יכולים להשיב על שאלות. אין לציין את שמך או כל מידע אישי אחר בטופס המשוב הזה.

האם המידע הזה היה קל

להבנה?

כן

לא

כן

לא

במידה מסוימת

כן

לא

מה נוכל להסביר טוב יותר?

אין לציין את שמך או כל מידע אישי אחר.

שלח